

***REG\_02 SMERNICA  
PRE POUŽÍVANIE CERTIFIKÁTU  
A LOGA PRI SYSTÉMOCH MANAŽÉRSTVA  
CERTIFIKOVANÝCH KRONOCERT s.r.o.***

## INDEX

<b>ÚVOD</b>	<b>Strana 1</b>
<b>PRÍKLAD LOGA KRONOCERT s.r.o.</b>	<b>Strana 5</b>
<b>PRÍKLAD LOGA KRONOCERT s.r.o. A LOGA SNAS</b>	<b>Strana 7</b>
<b>PRÍKLAD LOGA SNAS E IAF</b>	<b>Strana 9</b>

## 1. ÚVOD

Táto smernica popisuje požiadavky napoužívanie loga **KRONOCERT s.r.o.** a loga Akreditačného orgánu SNAS. Po získaní certifikátu a počas celej doby jeho platnosti môže certifikovaná organizácia naň odkazovať vo svojich publikáciách, reklamných materiáloch, nahlavičkových papieroch a v korešpondencii, na firemných materiáloch atď. v súlade s nasledovnou smernicou.

V každom prípade musí byť používanie certifikátu a/alebo loga **KRONOCERT s.r.o.** také, aby:

- Jasne odkazovalo na systém manažérstva a nie najjednotlivé produkty/procesy/služby poskytované organizáciou;
- Jasne zdôrazňovalo typy produktov/procesov/služieb, ktoré systém manažérstva pokrýva, a pre ktoré je schopný zaručiť súlad s požiadavkami organizácie (zmluvnými a implicitnými) a záväznými (účel certifikácie);
- Vylučovalo možnosť, že by sa mohli chápať ako vzťahujúce sa na produkty/procesy/služby a/alebo kancelárie/závody, ktoré, hoci nespádajú do rozsahu certifikovaného systému, sú uvedené v publikáciách organizácie.

Logo získané pre certifikáciu systému nesmie byť umiestnené na obale produktu viditeľnom pre zákazníka. Logá nemožno aplikovať na správy z laboratórnych, kalibračných a inšpekčných textov.

Ako príklad môžu byť použité napríklad úplné reprodukcie vydaného certifikátu a/alebo loga, pokiaľ zostanú úplne čitateľné. Logo môže byť zväčšené alebo zmenšené rovnomerne, použité farebné alebo čierno-biele podľa priložených kódov, pokiaľ zostane čitateľné a nikdy nesmie byť umiestnené na produktoch alebo ich obaloch/baleniach.

V prípade, keď použitie certifikátu alebo loga a odkazy na ne môžu vyvolať nesprávne interpretácie a organizácia si nie je istá, či ich používanie je v súlade s danou smernicou, je potrebné požiadať o povolenie **KRONOCERT s.r.o.**



Organizácia musí okamžite prestať používať certifikát a/alebo logo a/alebo odkazy na ne (či už ide o logo **KRONOCERT s.r.o.** alebo o spoločné logá s akreditačným orgánom SNAS:

- Platnosť certifikátu vypršala/certifikát je pozastavený/odobratý;
- v prítomnosti akýchkoľvek iných okolností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť hodnotu certifikácie.

**KRONOCERT s.r.o.** skontroluje správne používanie certifikátu, loga a odkazov na ne pri naplánovaných auditoch.

Logo akreditačného orgánu **SNAS** je povolené organizáciám výlučne v kombinácii s logom **KRONOCERT s.r.o.** a iba pre schémy a sektory EA/IAF akreditované akreditačným orgánom **SNAS**; konkrétne platia nasledujúce predpisy:

- Organizácie certifikované spoločnosťou **KRONOCERT s.r.o.** nesmú používať logo akreditačného orgánu **SNAS** oddelene od loga certifikácie **KRONOCERT s.r.o.**;
- Logo akreditačného orgánu **SNAS** sa nesmie používať spôsobom, ktorý by naznačoval, že tento orgán certifikoval alebo schválil systém manažérstva organizácie, alebo produkt či personál zákazníka, alebo iným spôsobom, ktorý by bol zavádzajúci.

Pri použití loga na tovar a prístroje, musia byť uvedené obe logá s doplnením vyjadrenia typu „Organizácia so systémom manažérstva s certifikátom, uvádzajúca referenčnú normu certifikovaného systému (napr., ISO 9001:2015)“.

Nie je povolené používanie loga akreditačného orgánu **SNAS**, ani loga **KRONOCERT s.r.o.**, ani spoločného loga, v akomkoľvek druhu technickej dokumentácie, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom odkazovať na produkt, počas platnosti certifikátu na systémy manažérstva (napr. vyhlásenia o zhode na účely označenia CE).

Použitie certifikátu, loga alebo ich odkazov nesprávnym spôsobom bude mať za následok prijatie potrebných opatrení zo strany **KRONOCERT s.r.o.**, a to vrátane nasledujúcich opatrení, zoradených podľa závažnosti:

- Písomné upozornenie so žiadosťou o prijatie potrebných opatrení a nápravných akcií;
- v prípade nedostatočného alebo nevhodného vykonania opatrení a/alebo nápravných akcií a/alebo pretrvávajúcej chyby: pozastavenie certifikátu na obdobie, ktorého dĺžka bude úmerná závažnosti situácie nedodržania predpisov;
- v prípade pretrvávajúceho nedodržania a/alebo opakovaného porušenia po uplynutí lehoty

pozastavenia sa pristúpi k odobratiu certifikátu.


Zneužívanie loga **KRONOCERT s.r.o.** a značky akreditačného orgánu **SNAS** bude stíhané v súlade so zákonom.

Predpisy tejto smernice musia byť dodržiavané spoločne a v súlade s tými, ktoré sú obsiahnuté v „RG\_01“.

**KRONOCERT s.r.o.** nepoužíva rovnakú značku na označenie rôznych certifikačných systémov a zabraňuje nesprávnemu pochopeniu svojich značiek, pokiaľ ich existuje viac než jedna.

## 2. PRÍKLAD LOGA KRONOCERT s.r.o.

### 2.1 System manažérstva

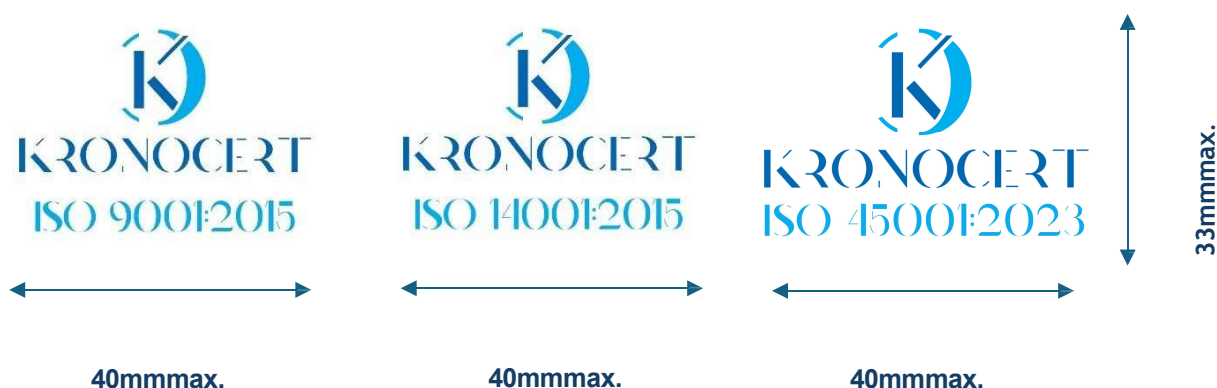


### 2.2 Podrobný zoznam farieb


Logo **KRONOCERT s.r.o.** musí byť vždy používané v nasledujúcich farbách:

	CMYK	RGB
<b>Svetlom odrá</b>	100-28-0-6	0-173-236
<b>Modrá</b>	100-44-0-30	0-101-176

### 3. PRÍKLAD LOGO KRONOCERT s.r.o A SNAS

Používanie loga akreditačného orgánu **SNAS** je povolené certifikovaným organizáciám len v spojení s logom **KRONOCERT s.r.o.**, a to len pre schémy a sektory akreditované **SNAS**, dodržiavaním rozmerov uvedených nižšie

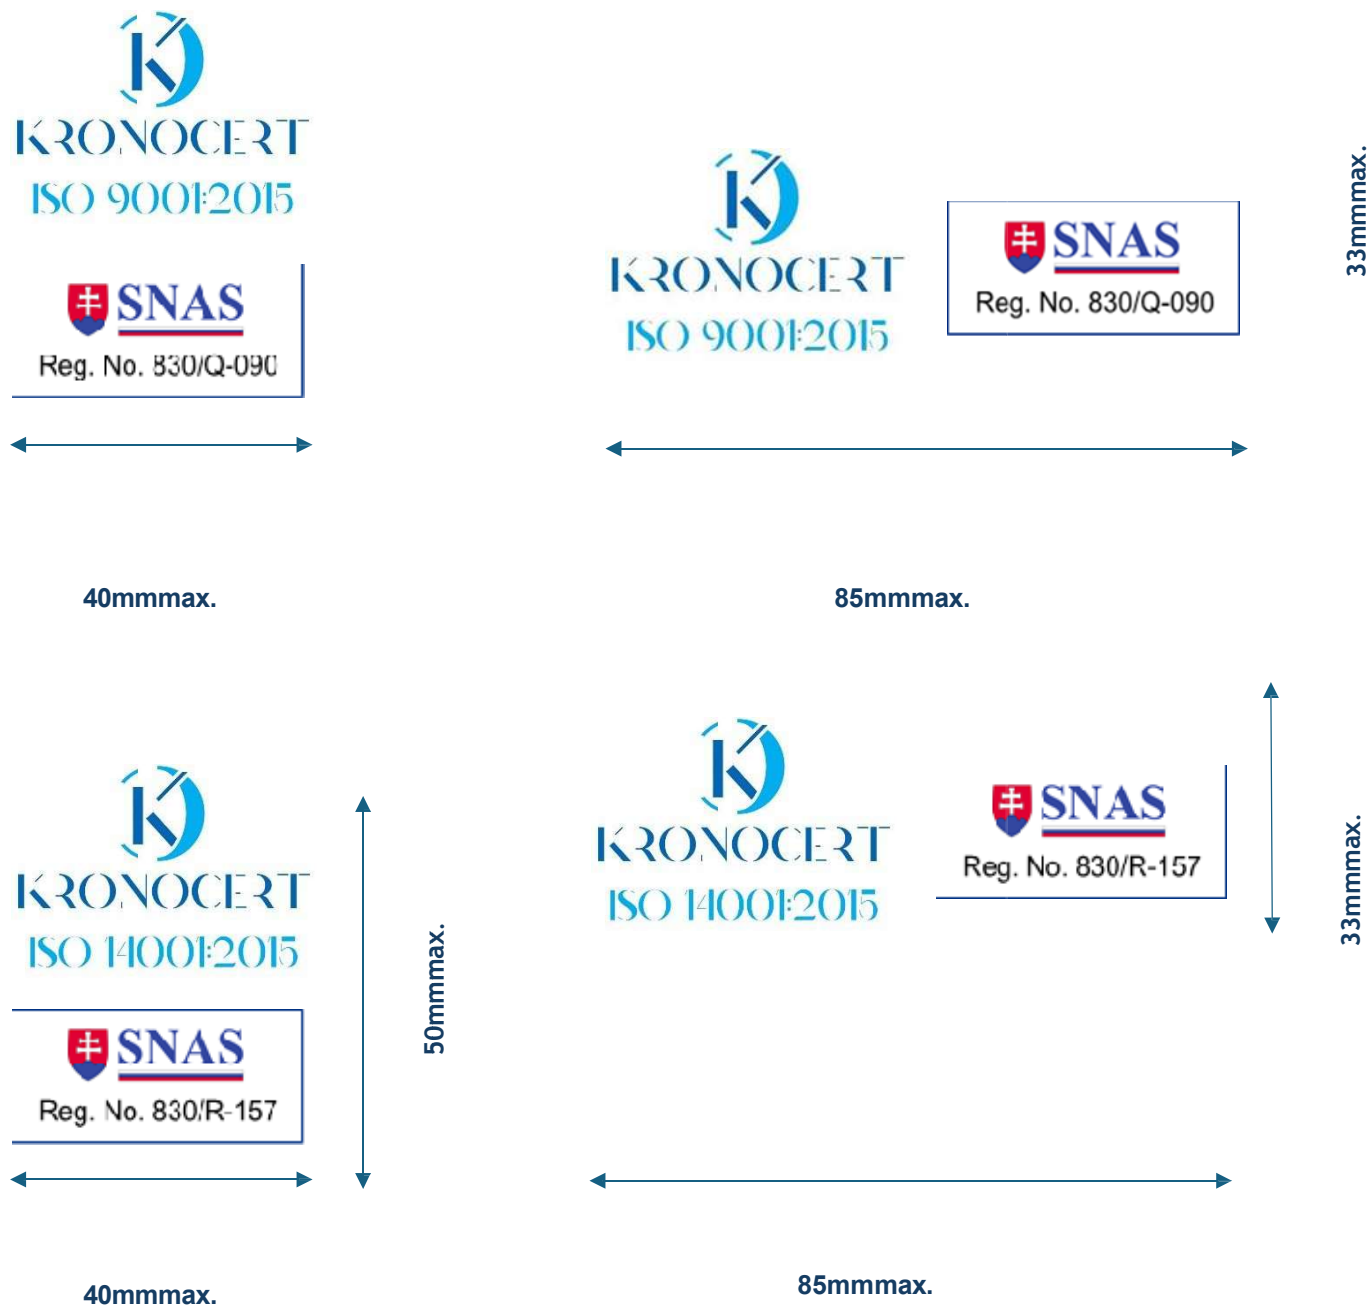

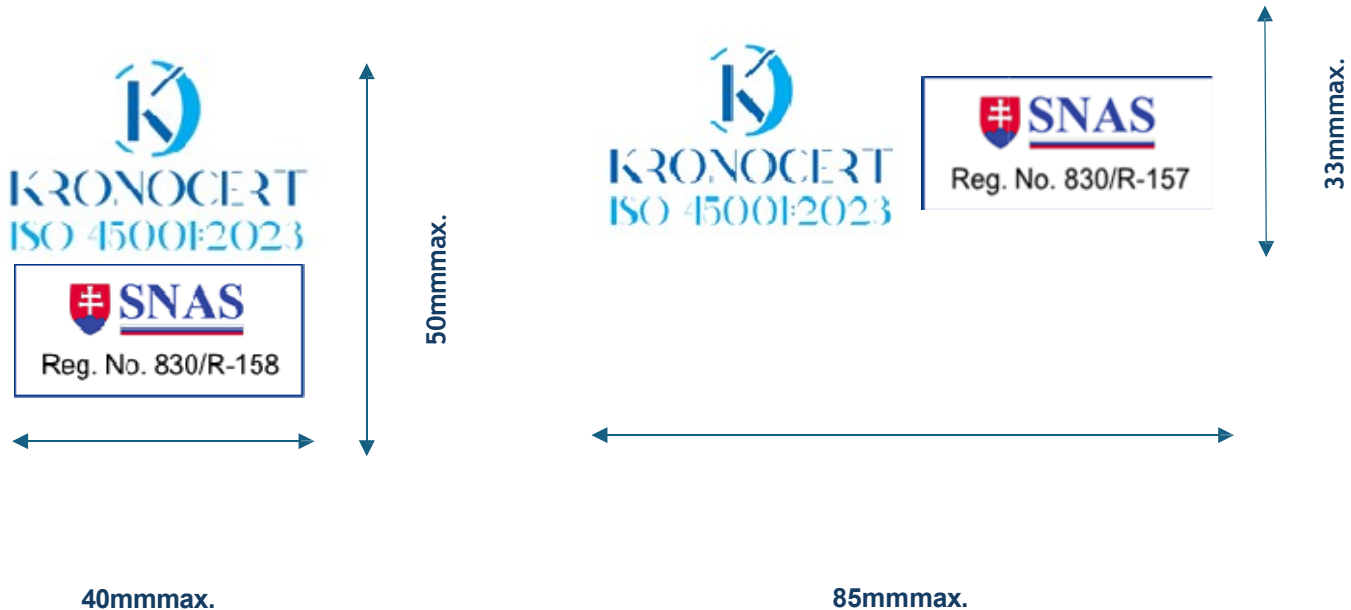

Logo **KRONOCERT s.r.o.** musí byť vždy používané v nasledujúcich farbách:

	CMYK	RGB
<b>Svetlom odrá</b>	100-28-0-6	0-173-236
<b>Modrá</b>	100-44-0-30	0-101-176
<b>Biela</b>	0-0-0-0	255-255-255

Logo **SNAS** musí byť používané v nasledujúcich farbách:

	CMYK	RGB
<b>Biela</b>	0-0-0-0	255-255-255
<b>Červená</b>	0-100-100-0	208-25-16
<b>Modrá</b>	100-80-0-0	0-46-131
<b>Čierna</b>	100-100-100	0-0-0

#### 4. PRÍKLAD LOGA SNAS A IAF

**KRONOCERT s.r.o.** používa kombinované značky v certifikátoch system manažérstva v súlade s dokumentom **SNAS MSA-02** a dohodami medzi **SNAS** a **KRONOCERT s.r.o.**

Pravidlo je nasledovné:

- Kombinovanú značku MLA je možné vytlačiť s maximálnou veľkosťou 50 mm.

Kombinovú značku je možné len zväčšiť, aby sa zachovali proporcie.

Žiadne iné zmeny nie sú povolené.